

OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Srní Potok, že v termínu

květen/2017 – říjen/2017

bude v této oblasti prováděna

stavba, která řeší rekonstrukci sítě NN, dle projektu vypracovaného společností ELIPROM s.r.o..

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,
Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,
tel.: 373 303 184, fax: 377 542 385.

IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812

Společnost je zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. C a vl. 4355

Oznámení je v souladu se zákonem č. 458/2000Sb., novelizován z. č. 670/2004.

Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle téhož zákona.

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň

IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812

Tel.: 373 303 111

167

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střílně 1929/8, Bolevec

323 00 Plzeň

T +420 373 303 111

F +420 377 524 137

www.gaenergo.cz

Hl. sídlo: Plzeň

Obchodní rejstřík:

IČ 49196812, odd. C,

vl. 4355, Krajský soud v


Plzni

Jednatelé:

Zdeněk Židek

Václav Hubaň

Ing. Aleš Ulárych

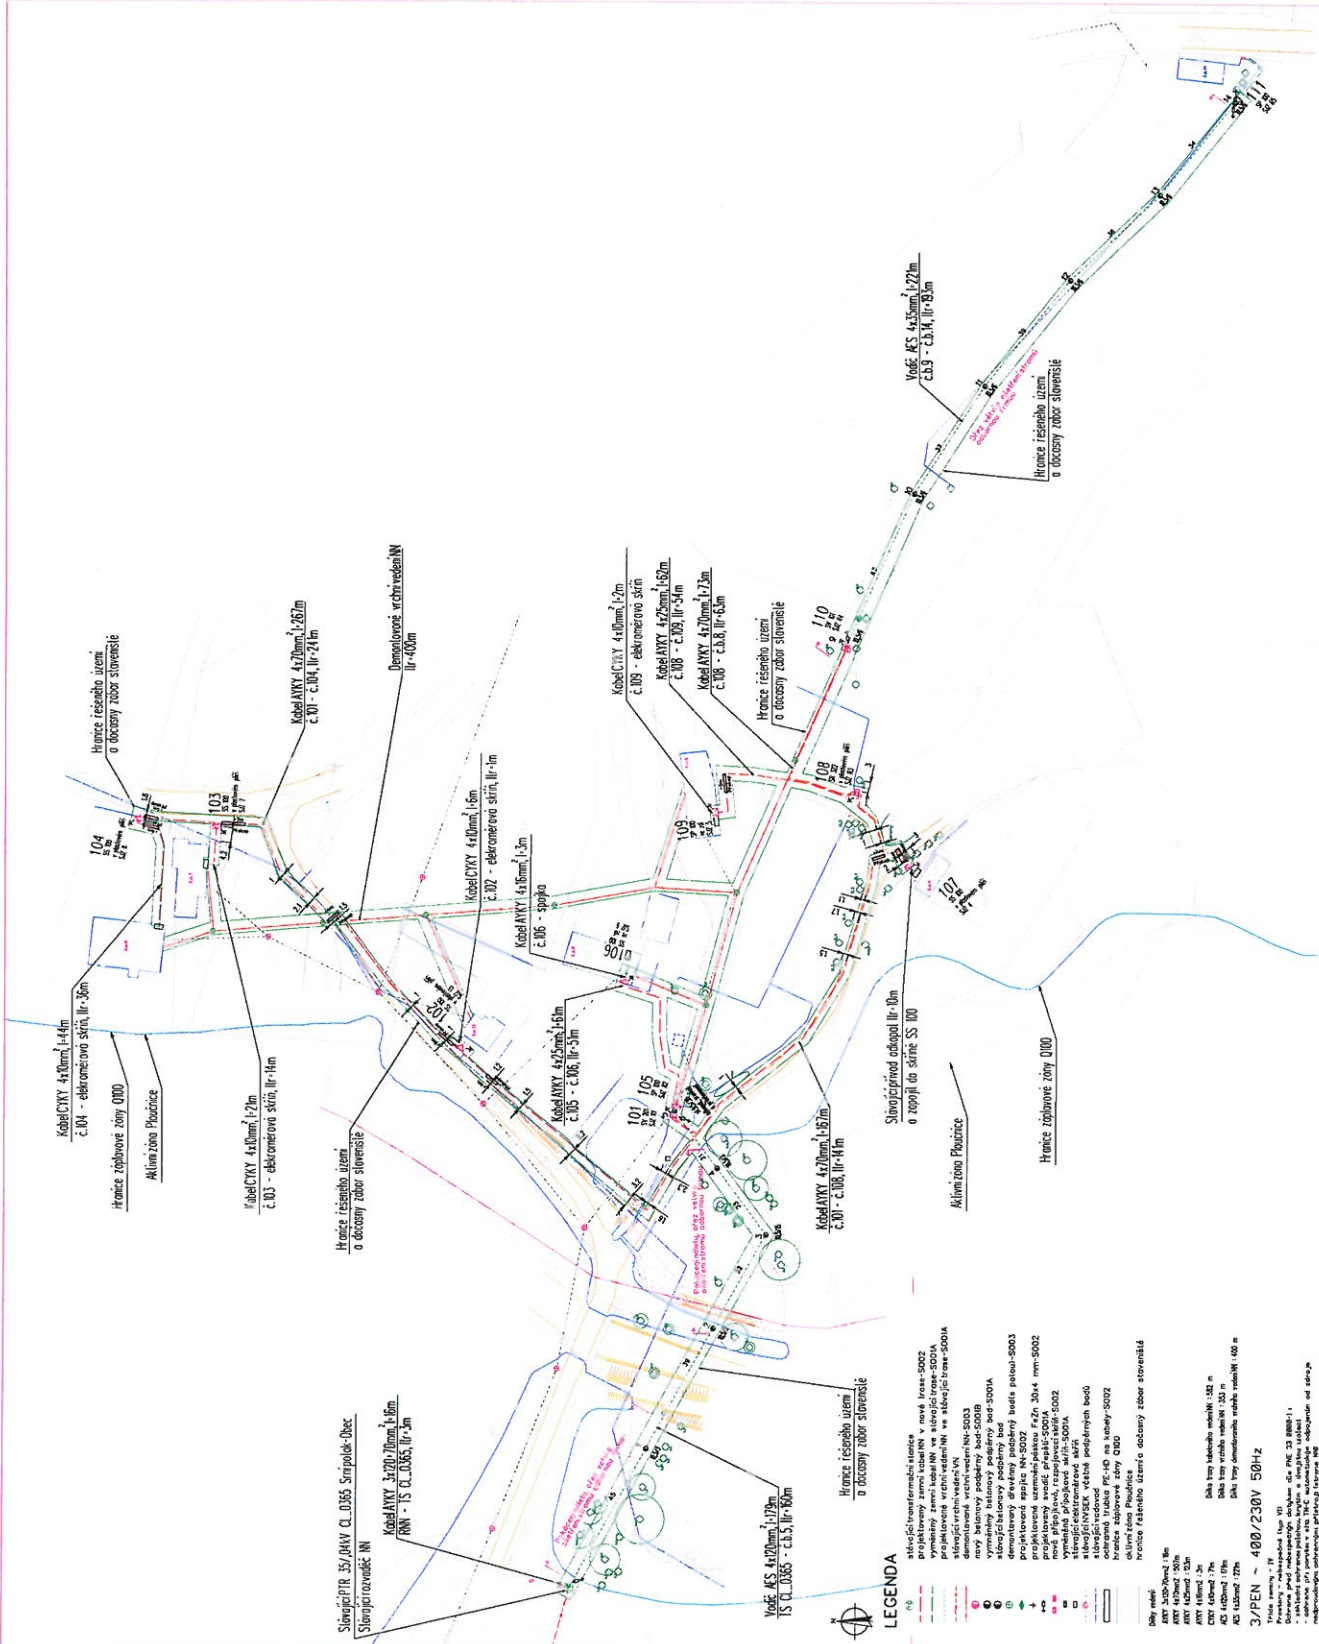

LEGENDA

- 10kV - vedenie napätím
- 10kV - kábel napätím
- 0.4kV - vedenie napätím
- 0.4kV - kábel napätím
- MVLV - napájanie
- PE - vedenie zemného vodiča
- PE - kábel zemného vodiča
- PE-ND - vedenie zemného vodiča s nulovým vodičom
- PE-ND - kábel zemného vodiča s nulovým vodičom
- PE-ND+N - vedenie zemného vodiča s nulovým vodičom a neutrálom
- PE-ND+N - kábel zemného vodiča s nulovým vodičom a neutrálom
- PE-ND+N+PE - vedenie zemného vodiča s nulovým vodičom, neutrálom a zemným vodičom
- PE-ND+N+PE - kábel zemného vodiča s nulovým vodičom, neutrálom a zemným vodičom
- PE-ND+N+PE+N - vedenie zemného vodiča s nulovým vodičom, neutrálom, zemným vodičom a druhým nulovým vodičom
- PE-ND+N+PE+N - kábel zemného vodiča s nulovým vodičom, neutrálom, zemným vodičom a druhým nulovým vodičom
- PE-ND+N+PE+N+PE - vedenie zemného vodiča s nulovým vodičom, neutrálom, zemným vodičom, druhým nulovým vodičom a druhým zemným vodičom
- PE-ND+N+PE+N+PE - kábel zemného vodiča s nulovým vodičom, neutrálom, zemným vodičom, druhým nulovým vodičom a druhým zemným vodičom
- PE-ND+N+PE+N+PE+N - vedenie zemného vodiča s nulovým vodičom, neutrálom, zemným vodičom, druhým nulovým vodičom a druhým zemným vodičom a druhým nulovým vodičom
- PE-ND+N+PE+N+PE+N - kábel zemného vodiča s nulovým vodičom, neutrálom, zemným vodičom, druhým nulovým vodičom a druhým zemným vodičom a druhým nulovým vodičom
- PE-ND+N+PE+N+PE+N+PE - vedenie zemného vodiča s nulovým vodičom, neutrálom, zemným vodičom, druhým nulovým vodičom, druhým zemným vodičom a druhým nulovým vodičom a druhým zemným vodičom
- PE-ND+N+PE+N+PE+N+PE - kábel zemného vodiča s nulovým vodičom, neutrálom, zemným vodičom, druhým nulovým vodičom, druhým zemným vodičom a druhým nulovým vodičom a druhým zemným vodičom
- PE-ND+N+PE+N+PE+N+PE+N - vedenie zemného vodiča s nulovým vodičom, neutrálom, zemným vodičom, druhým nulovým vodičom, druhým zemným vodičom a druhým nulovým vodičom a druhým zemným vodičom a druhým nulovým vodičom
- PE-ND+N+PE+N+PE+N+PE+N - kábel zemného vodiča s nulovým vodičom, neutrálom, zemným vodičom, druhým nulovým vodičom, druhým zemným vodičom a druhým nulovým vodičom a druhým zemným vodičom a druhým nulovým vodičom

DĚLNÍK:		KONTROLA:		
PROJEKTANT:	OPRÁVIL:	OPRÁVIL:	OPRÁVIL:	
ODMĚNOVÁČ:	ODMĚNOVÁČ:	ODMĚNOVÁČ:	ODMĚNOVÁČ:	
STAVBY:	STAVBY:	STAVBY:	STAVBY:	
MÍSTNÍ ÚŘAD / STŘEDISKO A.S.:		MÍSTNÍ ÚŘAD / STŘEDISKO A.S.:		Číslo listu: 02 / celkový počet: 02
MÍSTNÍ ÚŘAD / STŘEDISKO A.S.:		MÍSTNÍ ÚŘAD / STŘEDISKO A.S.:		Číslo listu: 02 / celkový počet: 02
MÍSTNÍ ÚŘAD / STŘEDISKO A.S.:		MÍSTNÍ ÚŘAD / STŘEDISKO A.S.:		Číslo listu: 02 / celkový počet: 02
MÍSTNÍ ÚŘAD / STŘEDISKO A.S.:		MÍSTNÍ ÚŘAD / STŘEDISKO A.S.:		Číslo listu: 02 / celkový počet: 02